


Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für Urheberrecht.

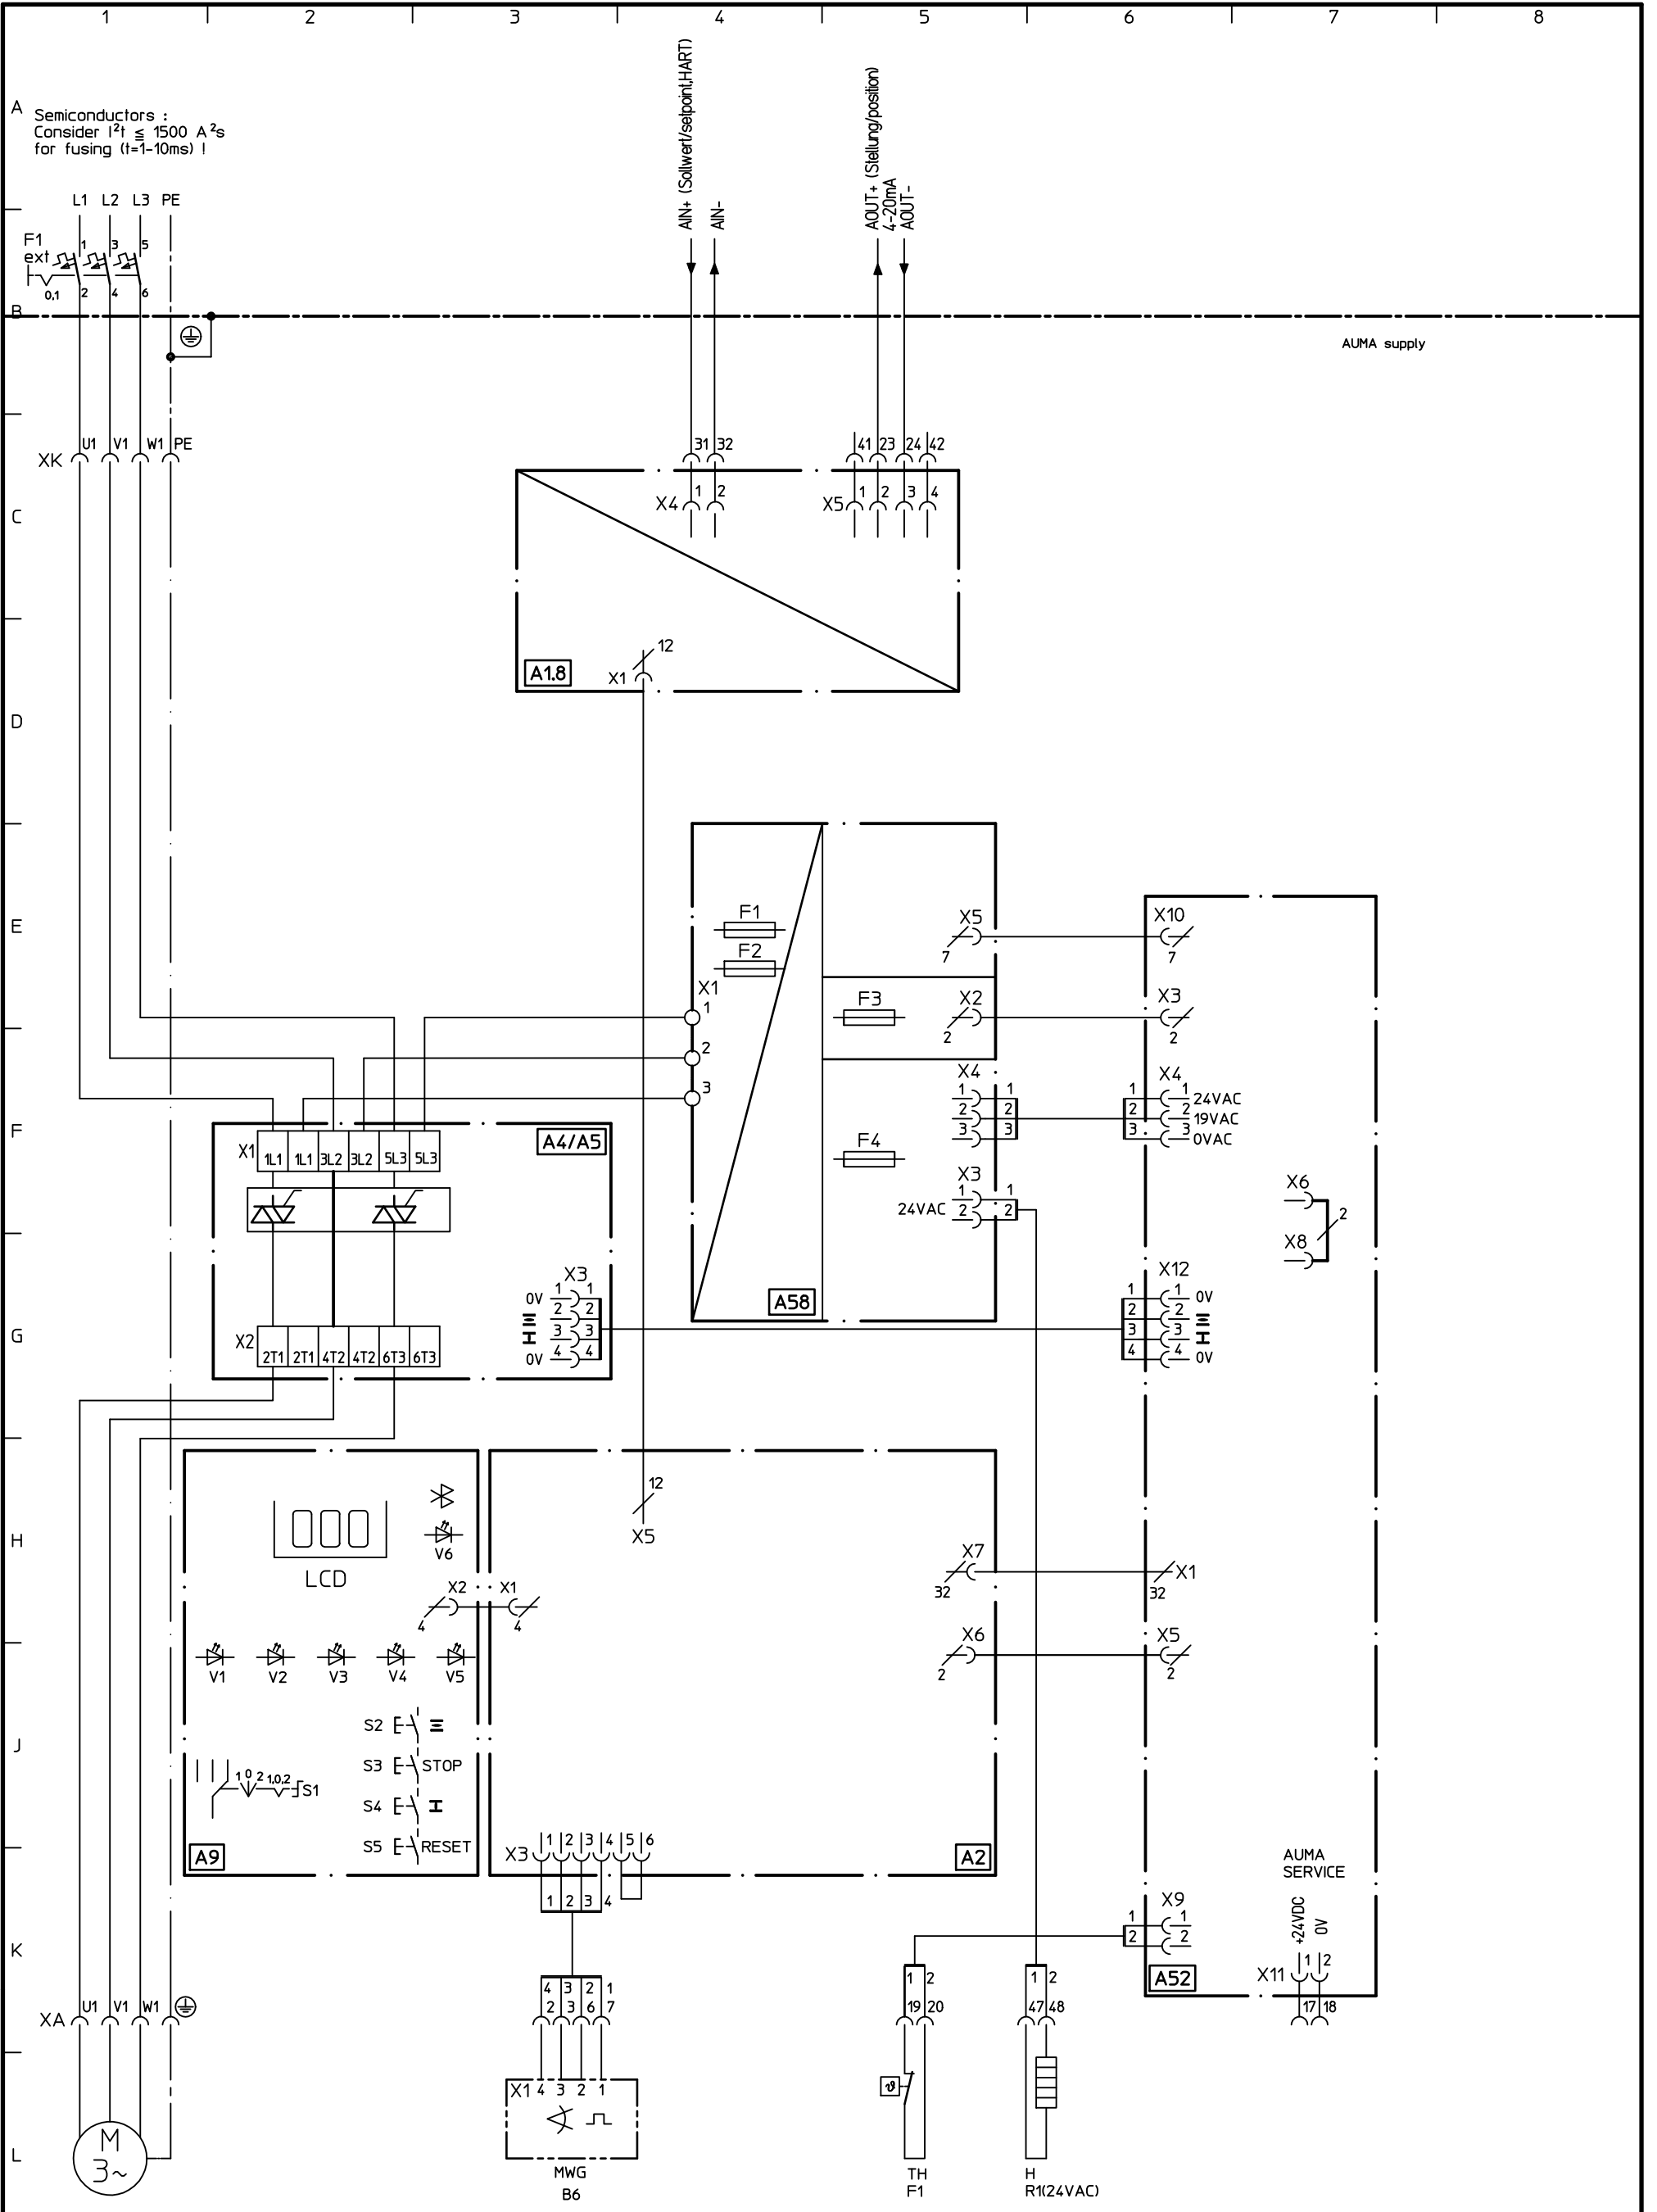

Code: A3NHRT

Bei Ex-Antrieben werden an Stelle der Stecker Schraubklemmen / Käfigzugfederklemmen verwendet !
For explosion-proof actuators terminals / cage clamps are used instead of plug / socket connector !

				Datum	2015-03-26	auma[®] AUMA Riester GmbH & Co. KG	TPCAI000-1A2-A000 TPA00R100-011-000		
03	2015-086	2015-03-26	Mey	Bearb.	Meyer		Legende	Auftragsnummer	Bestellnummer
02	2014-270	2014-11-07	Mon	Gepr.	Montoire				
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Montoire				
Anlage									Projekt